



Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, por una persona familiarizada con la construcción y funcionamiento del producto y los peligros implicados

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED




Models: 13.2035.**** Klover


Conexión / Connection

- 1.- Conectar la batería / Plug in battery connector.
- 2.- Conectar la tensión de alimentación / Connect the AC line.
Línea Permanente / SL: Permanent Line.
Línea Emergencia / L: Emergency Line.
Neutro / N: Neutral
- 3.- Conectar la línea del telemando (+, -) /
Connect the remote switch line (+, -).

No Maintained

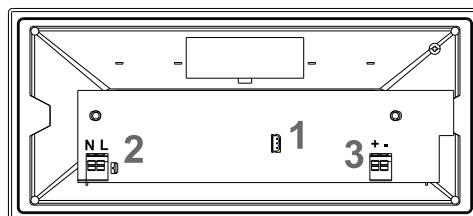

Maintained


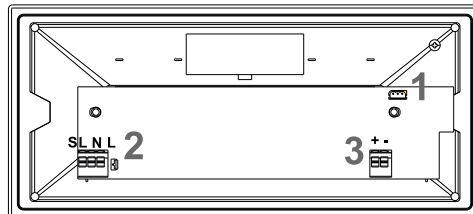


Montaje en superficie o en techo / Wall mounting or ceiling mounting

Fijar la base en la pared o en el techo con los tornillos. /
Fix the base on the wall or ceiling with screws.

IP44: Instalación directa con entrada de cable posterior /
Direct mounting with back cable input.



IP65: Utilizar el accesorio para IP 65 (prensaestopas,
juntas para tornillos). /
Use IP 65 kit (cable gland, screws gasket).

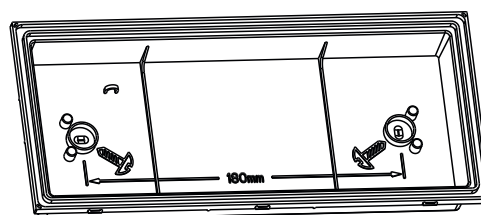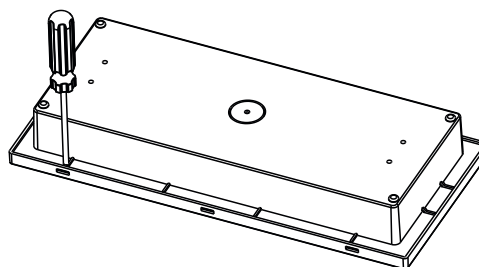

Models: 13.2035.0002.00 - Accesorio de empotrar

Montaje empotrada / Recessed mounted

Utilizar el accesorio para montaje empotrada
Use the recessed mounting kit.

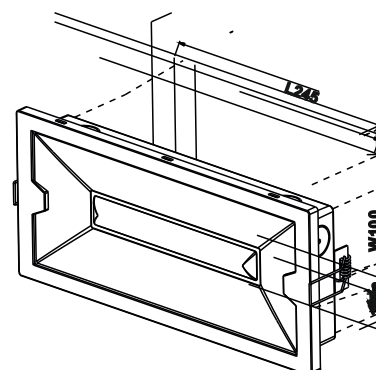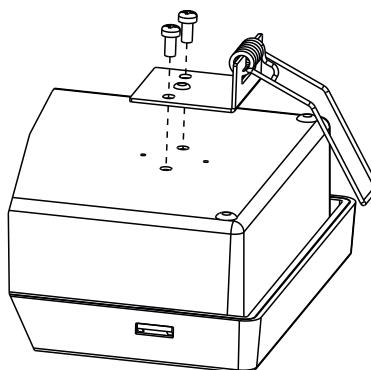

1 - Significado de los leds de señalización (LED SATI)

Visor de estado	Estado de la luminaria (Solución)	
	Verde fijo	Luminaria OK
	Verde parpadeo lento	Test en curso
	Ámbar fijo	Error en el paso al estado de emergencia (revisar fusible)
	Ámbar parpadeo lento	Autonomía insuficiente (Reemplazar la batería)
	Ámbar parpadeo rápido	Error en la fuente luminosa

Legenda iconos




Fuente de luz apagada



Fuente de luz encendida

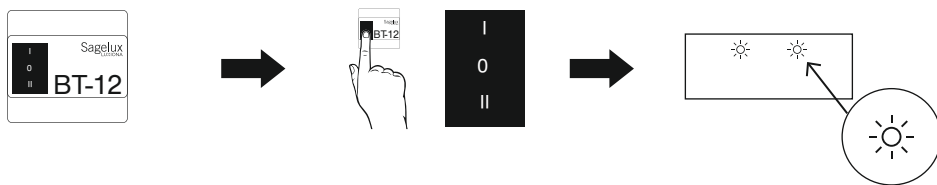

Modo de configuración



2 - Puesta en reposo por telemando

Tras la interrupción voluntaria de la iluminación convencional, una pulsación en la tecla OFF pone la luminaria en estado de reposo para evitar la descarga de la batería.

Al volver a encender la luz convencional, la luminaria vuelve automáticamente al modo de espera.

Acción		Indicaciones visuales	
 OFF (II) 1 segundo	APAGA LA FUENTE DE LUZ	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	

3 - Control del estado de la luminaria

Esta operación sólo se llevará a cabo cuando esté presente la alimentación de la red.

Control automático (Sistema SATI).

Las luminarias gestionan automáticamente los ensayos periódicos definidos en las normas (NF C 71-820, NF EN 62034). La hora de los tests se fija a la hora de la primera puesta en tensión de la luminaria:

Una vez a la semana:

Test del paso de emergencia y de la fuente luminosa durante 3 s.

Una vez al trimestre:

Test del paso de emergencia, de la fuente luminosa y de la duración de la batería..

Acción		Indicaciones visuales	
	ON (I) 20 segundos	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	
	ON (I) 10 segundos	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	
	ON (I) 1 segundo	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	
	ON (I) 4 segundos	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	

** La batería debe ser cargada durante 24 horas previamente.

⚠ Los test automáticos siempre se lanzan con la batería totalmente cargada. Es responsabilidad del usuario lanzar los tests con la batería cargada.

4 - Suprimir un error

Acción		Indicaciones visuales	
	<p>SUPRIMIR UN MENSAJE DE ERROR</p> <p>Luminaria con mensaje de error (modo de fallo): Pulsar 1 segundo sobre el botón "ON" del telemando (para un control simultáneo de todas las luminarias conectadas a él).</p>	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	 Verde parpadeo rápido